

SK Spildevand A/S 2011



## **Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere**

## Indholdsfortegnelse

§ 1 Regulativets område .....	3
§ 2 Benyttelsespligt .....	3
§ 3 Krav til dæksler og adgangsforhold .....	3
§ 4 Tømning .....	4
Stk. 1 Bundfældningstanke .....	4
Stk. 2 Samletanke .....	4
Stk. 3 Fedtudskillere .....	4
§ 5 Opkrævning af bidrag .....	4
Stk. 1 Regler for opkrævning .....	4
Stk. 2 Bundfældningstanke og fedtudskillere .....	5
Stk. 3 Samletanke .....	5
§ 6 Dispensationer .....	5
§ 7 Straffebestemmelser .....	5
§ 8 Klagebestemmelser .....	5
§ 9 Ikrafttrædelse .....	5
Officielle noter .....	6
Uddrag af lovbestemmelser .....	7
Bilag 1 .....	9

## § 1 Regulativets område

Regulativet omfatter samtlige ejendomme i Slagelse kommune med hustanke og fedtudskillere herunder:

- Septiktanke (1 kammer tanke)
- Trixtanke (2 kammertanke)
- Fedtudskillere
- Samletanke
- Andre tanke hvortil der afledes husspildevand

Ved hustanke forstås enhver form for nedgravede tanke, hvortil der afledes husspildevand, og som er indrettet, så de kan tilbageholde bundfældeligt materiale og flydestoffer fra husspildevand.

I samletanke opbevares spildevandet i tætte tanke. Fedtudskillere er tanke, som tilbageholder fedt og vegetabilsk olie i spildevandet inden udledning til kloak.

Regulativet omfatter **ikke** spuling/rengøring af interne afløbsinstallationer.

## § 2 Benyttelsespligt

Regulativet fastsættes efter Kapitel 15 i Spildevandsbekendtgørelsen. (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12/2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.)

Alle ejendomme med tanke og udskillere, omfattet af regulativet, jfr. § 1, skal benytte den kommunale tømningsordning og afholde den af SK Spildevand A/S fastsatte betaling herfor, jfr. § 5.

Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte grundejer for det fulde ansvar for spildevandsanlæggets funktion og vedligeholdelse.

Ved tilladelse til etablering af nye eller nedlæggelse af gamle bundfældnings- eller samle-tanke og fedtudskillere foranlediger kommunen til- eller afmelding til tømningsordningen.

## § 3 Krav til dæksler og adgangsforhold

Tankdæksler skal være forsynet med sandlås og gribering, og må ikke veje over 30 kg. Dæksler skal være synlige, ligge i terrænhøjde, være fritlagte, let aftagelige og til enhver tid tilgængelige. Dækslerne skal kunne håndteres efter de til enhver tid gældende krav fra arbejdstilsynet.<sup>1</sup>

Beplantning langs adgangsveje skal overholde et fritrumsprofil på 3,50 meter i bredden og 4,20 meter i højden, jf. skitsen i bilag 2. Fra vejen, hvor der kan køres med tømningsudstyr, og hen til tanken, må afstanden højst være 50 meter. Inden for denne afstand skal der være fri gangvej, så håndbåren sugeslange kan føres hen til tanken, uden risiko for skade på beplantning, hegn m.v.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloakarbejde mv. samt arbejdstilsynets AT-vejledning D.3.1 om af september 2005 om løft, træk og skub

## § 4 Tømning

### Stk. 1 Bundfældningstanke

SK Spildevand A/S afgør, hvornår bundfældningstanke skal tømmes og foranlediger, at tanke for helårsbeboelser tømmes min. 1 gang om året, mens tanke for fritidsbeboelser (sommerhuse) tømmes minimum hvert andet år.

I konkrete tilfælde kan SK Spildevand A/S fastsætte en anden tømningshyppighed for eksempel for enlige ældre eller for små tanke under 2 m<sup>3</sup>. Ved vurdering af tømningens behovet anvendes bilag 1.

Det påhviler grundejeren eller brugeren at rekvirere tømning i fornødent omfang udover de tømninger, som udføres efter tømningens ordningen.

### Stk. 2 Samletanke

Samletanke bliver tømt efter behov.

Tømning bestilles af ejer med mindst en arbejdsdags varsel.

Kan der ikke tømmes første gang pga. forhold, der kan henføres til grundejer, faktureres for fornyet udkørsel svarende til ordinær tømning uden for rute.

### Stk. 3 Fedtudskillere

Fedtudskillere skal tømmes efter behov – dog mindst en gang årligt.

I konkrete tilfælde kan SK Spildevand A/S fastsætte en anden tømningshyppighed.

## § 5 Opkrævning af bidrag

### Stk. 1 Regler for opkrævning

Bidragene opkræves efter reglerne herom i SK Spildevand A/S' Vedtægt for Fordeling af Udgifterne til Kloakforsyning og dette regulativ. Opkrævning sker enten aconto i forbindelse med opkrævning af forbrugsafgifter eller ved regningsopkrævning efter tømningerne, evt. pr. måned.

Er tanken ikke tilgængelig som anført i § 3 kan SK Spildevand A/S stille krav om at forholdene bringes i orden. SK Spildevand A/S kan opkræve et særskilt bidrag der dækker de ekstra sagsomkostninger, dette medfører.

For ejendomme, hvor der forgæves er forsøgt tømning, ydes ikke tilbagebetaling for tømmebidrag, når årsagen til den forgæves tømning kan henføres til forhold som påhviler grundejeren.

Ekstratømninger skal bestilles af ejer med mindst en arbejdsdags varsel.

Der opkræves tillæg for ekstratømninger uden for normale arbejdstider samt på søn- og helligdage.

Priserne for tømning m.v. ses af det til enhver tid gældende takstblad vedtaget af SK Spildevand A/S.

### **Stk. 2 Bundfældningstanke og fedtudskillere**

SK Spildevand A/S fastsætter på grundlag af et samlet driftsbudget for det pågældende år, bidraget for én tømning af én bundfældningstank.

Dette bidrag opkræves også for en tømning af en fedtudskiller.

Bidraget gælder for et tankvolumen på indtil 2 m<sup>3</sup>. For tanke med et volumen ud over 2 m<sup>3</sup> gælder:

antal bidrag = tankvolumen/2

Bidraget skal dække udgifterne til både tømning, transport og efterfølgende slambehandling samt administration af ordningen.

### **Stk. 3 Samletanke**

På grundlag af et samlet driftsbudget for det pågældende år, fastsætter SK Spildevand A/S bidraget for én tømning af én samletank fordelt på tankstørrelser. Det individuelle bidrag afhænger af tankstørrelsen.

Herudover fastsættes en takst pr. m<sup>3</sup> forbrugt vand til betaling for rensning af spildevandet på et renseanlæg.

## **§ 6 Dispensationer**

Ansøgning om dispensation fra regulativet skal sendes til SK Spildevand A/S med begrundelse for ansøgningen.

## **§ 7 Straffebestemmelser**

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bøde jfr. Spildevandsbekendtgørelsens kap. 17.

## **§ 8 Klagebestemmelser**

Slagelse kommunes afgørelser efter regulativet, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. spildevandsbekendtgørelsens § 51.

Eventuel klage kan indgives til Kommunalbestyrelsen.

Uanset at en afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, kan afgørelsens lovlighed altid prøves ved tilsynsrådet. Tilsynsrådet er ikke en klageinstans.

## **§ 9 Ikrafttrædelse**

Regulativet er godkendt af Slagelse Kommune den 28. februar 2011 til ikrafttrædelse den 1. januar 2011.

## Officielle noter

Bestemmelser i dette regulativ er bragt i overensstemmelse med:

Spildevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12/2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.)

Lovbestemmelser om private fællesveje (Transportministeriets LBK nr. 433 af 22/05/2008)

Lovbestemmelser om offentlige veje (Transportministeriets LBK nr. 432 af 22/05/2008)

Bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloakarbejde mv. samt arbejdstilsynets AT-vejledning D.3.1 om af september 2005 om løft, træk og skub

## Fodnoter:

(1) PE: Person ækvivalenter, Antal personer eller belastning svarende til antal personer

## Uddrag af lovbestemmelser

### Spildevandsbekendtgørelsens Kapitel 15

#### Tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke m.v.

**§ 47.** Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i hele kommunen eller dele af denne skal gennemføres fælles bortskaffelse af spildevand eller humane affaldsprodukter fra samletanke m.v. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen, jf. dog stk. 2 og 3.

**Stk. 2.** For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er kommunalbestyrelsen ansvarlig for tømning af samletanke m.v. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at tømning i disse tilfælde skal være omfattet af den kommunale tømningsordning.

**Stk. 3.** For humane affaldsprodukter og visse typer spildevand, der er opsamlet i samletank efter reglerne i kapitel 14, er en kommunal tømningsordning efter stk. 1 ikke obligatorisk, når der er opnået tilladelse til alternativ slutdisponering eller genanvendelse.

**Stk. 4.** For anlæg omfattet af stk. 1 skal den, der er ansvarlig for, at samletanken tømmes, inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist og efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser herom, anmode om tømning af samletanken, jf. § 50, stk. 3.

Stk. 5. For anlæg omfattet af stk. 2 skal ejeren af anlægget efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse herom anmode om tømning af samletanken.

**§ 48.** Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i hele kommunen eller dele af denne skal gennemføres en fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen, jf. dog stk. 2.

**Stk. 2.** For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., er kommunalbestyrelsen ansvarlig for tømning af bundfældningstanke. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at tømning i disse tilfælde skal være omfattet af den kommunale tømningsordning.

**§ 49.** Kommunalbestyrelsen kan for tømning af øvrige udskillere, herunder sandfang, bestemme, at der skal gennemføres en fælles tømningsordning. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen.

**§ 50.** Kommunalbestyrelsen fastsætter forskrifter for tømningsordninger i regulativer, herunder forskrifter om tømningsordningers omfang og tilrettelæggelse.

**Stk. 2.** Kommunalbestyrelsen kan bl.a. fastsætte forskrifter om

- 1) adgangsforhold til tanke,
- 2) tømning af tanke, og
- 3) differentierede tømningshyppigheder afhængig af størrelse, udformning eller belastning af den enkelte samletank, bundfældningstank, udskiller eller lignende.

**Stk. 3.** Tømningsordninger administreres og forestås af kommunalbestyrelsen.


**Stk. 4.** Vedtagne tømningsregulativer skal ved kommunalbestyrelsens foranstaltning offentligt annonceres og offentliggøres på hjemmesiden.

**§ 51.** Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 47-50 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

## Lov om private fællesveje Kapitel 8

### Beplantning

§ 47. På private fællesveje må træer og anden beplantning kun plantes med vejmyndighedens samtykke. Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på grundejernes bekostning. Med hensyn til fordelingen mellem grundejerne af udgifterne ved en af vejmyndigheden krævet fjernelse af træer og anden beplantning og med hensyn til kommunens udførelse af arbejdet finder reglerne i §§ 57-62 tilsvarende anvendelse.

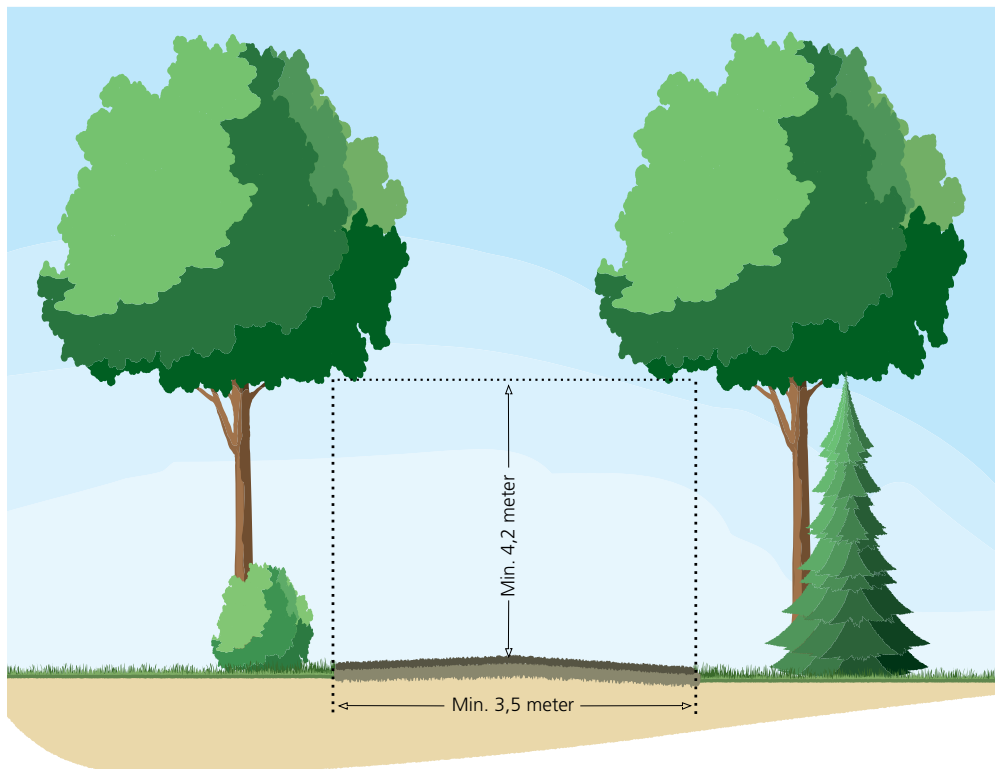

## Bilag 1

Vejledende retningslinier for tømningshyppighed for bundfældningstanke

Belastning (personer)	Tankvolumen (V) m <sup>3</sup>	Antal kamre	Tømningshyppighed (antal gange pr. år)
1-2	$V < 1,2$	1	2
1-2	$1,2 \leq V < 1,8$	1	1
1-2	$V \geq 1,8$	> 1	1 gang hvert andet år
2-5	$V < 1,2$	1	4
2-5	$1,2 \leq V < 1,8$	1	2
2-5	$V \geq 1,8$	> 1	1
6-10	$1,2 \leq V < 1,8$	1	4
6-10	$V \geq 1,8$	> 1	2

Belastningen og tømningshyppighed er baseret på antallet af fastboende personer.

I sommerhuse kan påregnes tømningshyppigheder svarende til halvdelen af den, der er angivet for helårsbeboelser.

Det er SK Spildevand A/S, der fastsætter tømningshyppighed for de enkelte bundfældningstanke, jf. § 4.



Slagelse Kommune  
Teknik og Miljø  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør  
[www.slagelse.dk](http://www.slagelse.dk)



Marts 2011  
Redaktion: Spildevandsgruppen  
Design: Tankegang A/S

SK Forsyning  
Lilleøvej 3  
4220 Korsør  
[www.skforsyning.dk](http://www.skforsyning.dk)