




NOTER:
 Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske Kommuner.
 Koder er i meter / henholdsvis i DVRSO.
 Udsænkts måler er meter. Ledningsdimensioner er i millimeter.

BEMÆRKNINGER:
 Placering af bærere samt detaljer og bundnoter er fra forliggende ledningsplaner.
 Ledningsdimensioner er fra forliggende kortmateriale.
 Oprindelsen af data fremgår af henværende materiale og DMS-databasen.

SIGNATURER:

XXX-XX-XX-XX-XX-XX	Spildevandsledning (bænge-dimension-fald)	Grænser (GR)
XXX-XX-XX-XX-XX-XX	Fællesledning (bænge-dimension-fald)	Påføring (PÅ)
XXX-XX-XX-XX-XX-XX	Regnvandsledning (bænge-dimension-fald)	
XXX-XX-XX-XX-XX-XX	Drenningsledning (bænge-dimension-fald)	
XXX-XX-XX-XX-XX-XX	Trykledning (bænge-dimension)	
XXX-XX-XX-XX-XX-XX	Nedlag/led ledning (bænge-dimension)	
XXXXXX	Føring	
TK: XXX	Brøndnummer	
BK: XXX	Tærnskote	
BK: XXX	Dækskote	
BK: XXX	Bundskote	
○ Bønd	○ Pumpe	○ Udskæler
⊗ Overløbsbygværk	⊗ Ventilbrønd	⊗ Sandfang
□ Bygværk	⊗ Bassin	⊗ Nedløbsbet
		⊗ 300m zone omkring drikkevandsboring
		⊗ Punkt
		⊗ Afropning
		⊗ Udlob

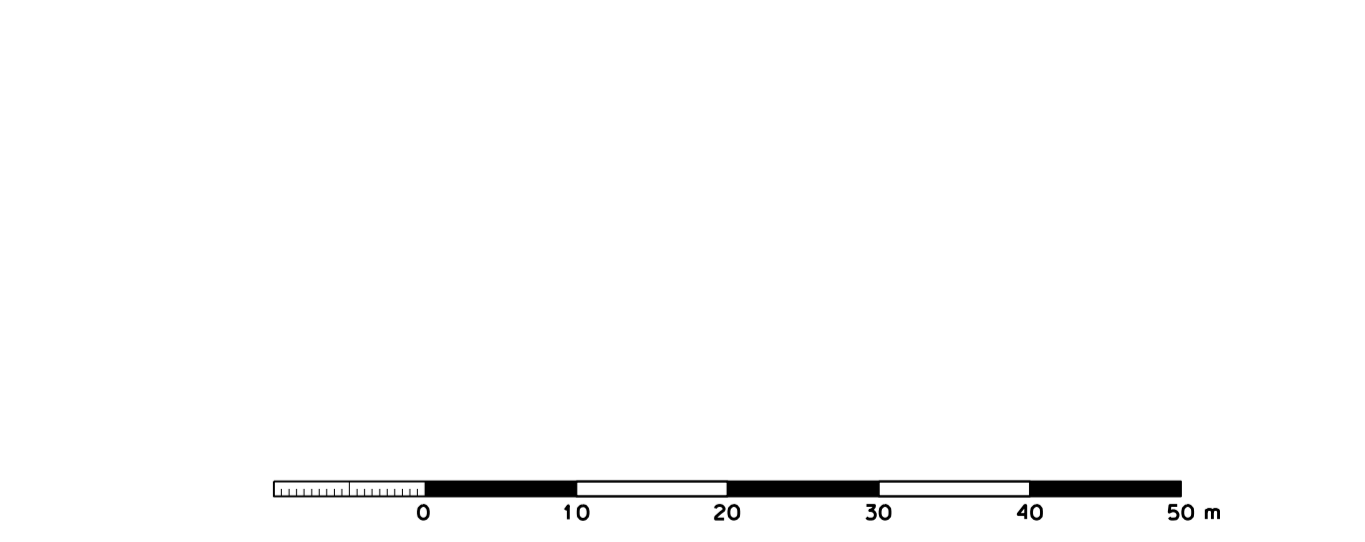

SK Spildevand A/S
 Lillevvej 3, 4220 Korsør
 Telefon: 58 36 25 00
 Telefax: 58 36 25 01

Sag: Renovering af udvalgte ledninger 2019, Slagelse
 Dato: 2019-03-14
 At: Infrastruktur

Emne: Føring
 Højskov
 Tegn. Konst.: MRLA/LJKO PGMA
 Tegn. Godkendt: HERI

Mål: 1:500
 Røst: 101092816.pdf
 Kommune nr.: 330
 Tegn. nr.: 16

MDE A/S
 Møllevad 20
 DK - 4709 Næstved
 Telefon: +45 5572 0907
 CVR nr.: 64 04 56 28
 www.mde.dk

Sag nr.: 1010928